




クラス I ~ III SPDの選定手順

SPDの選定

クラス I

クラス II

クラス III

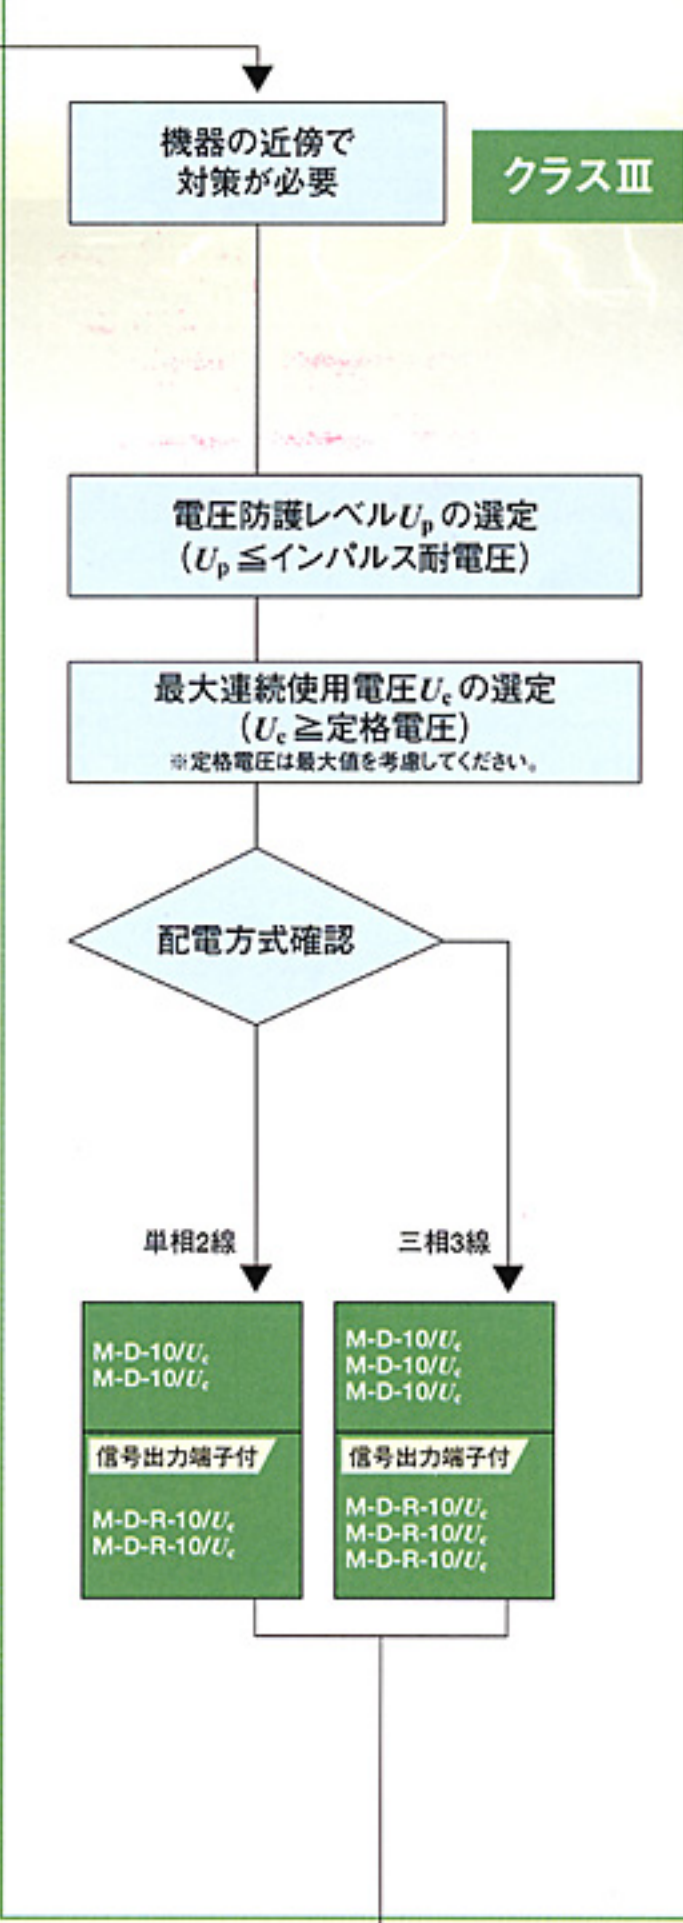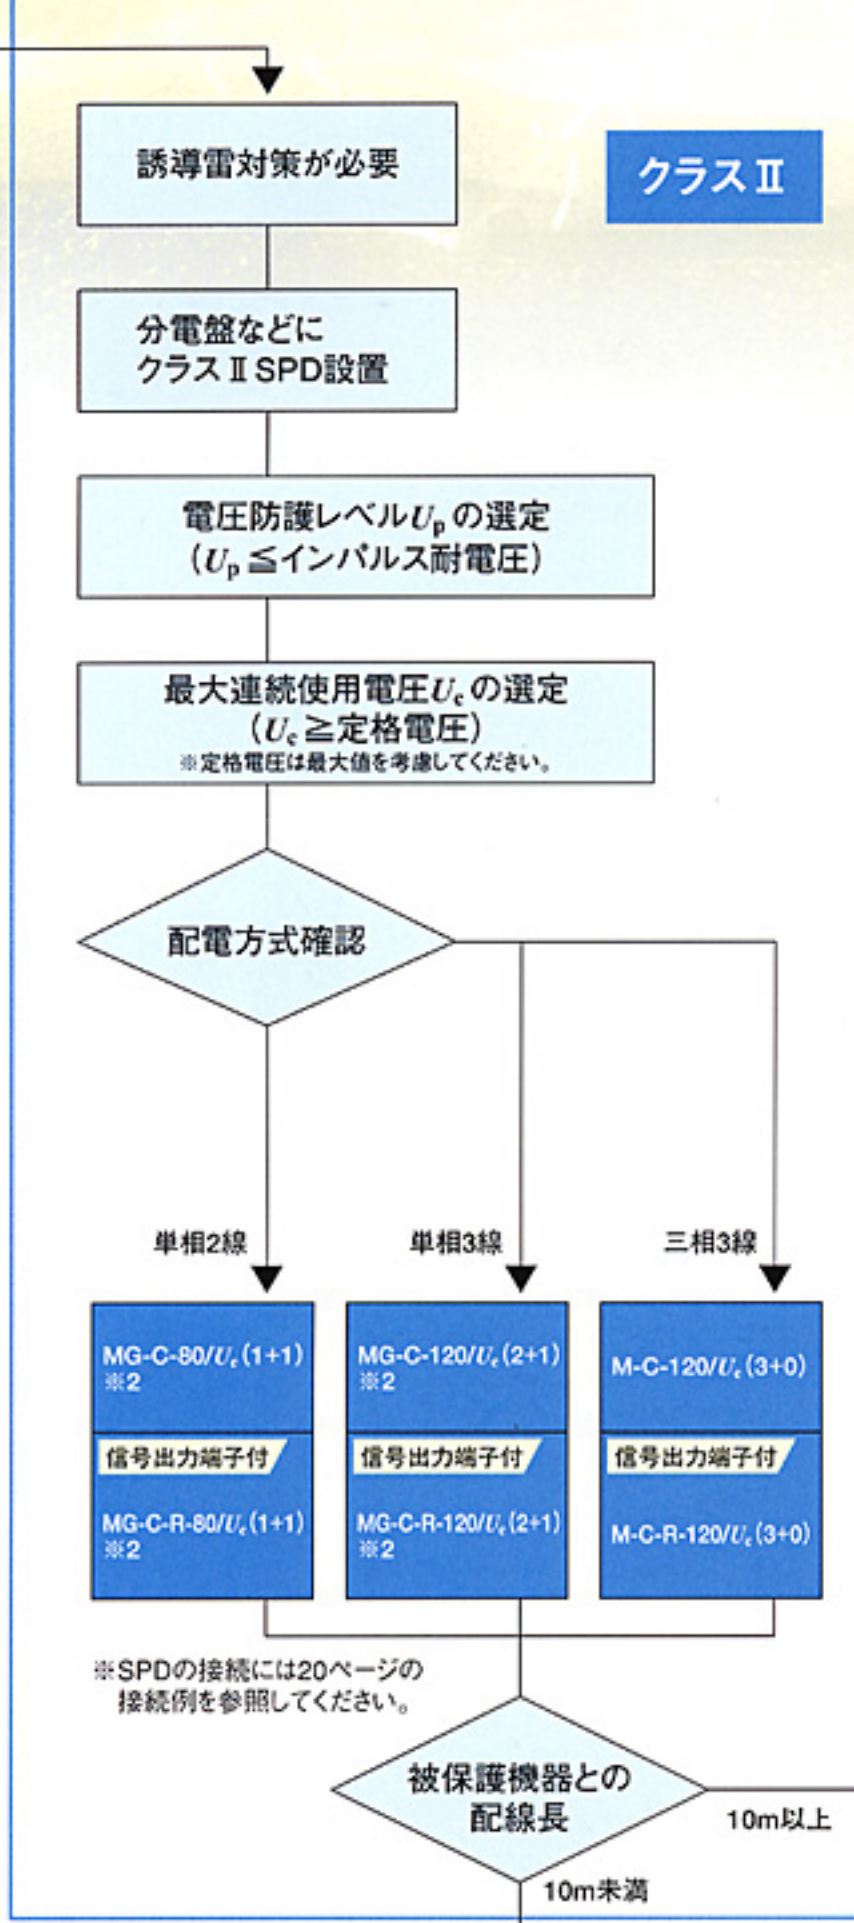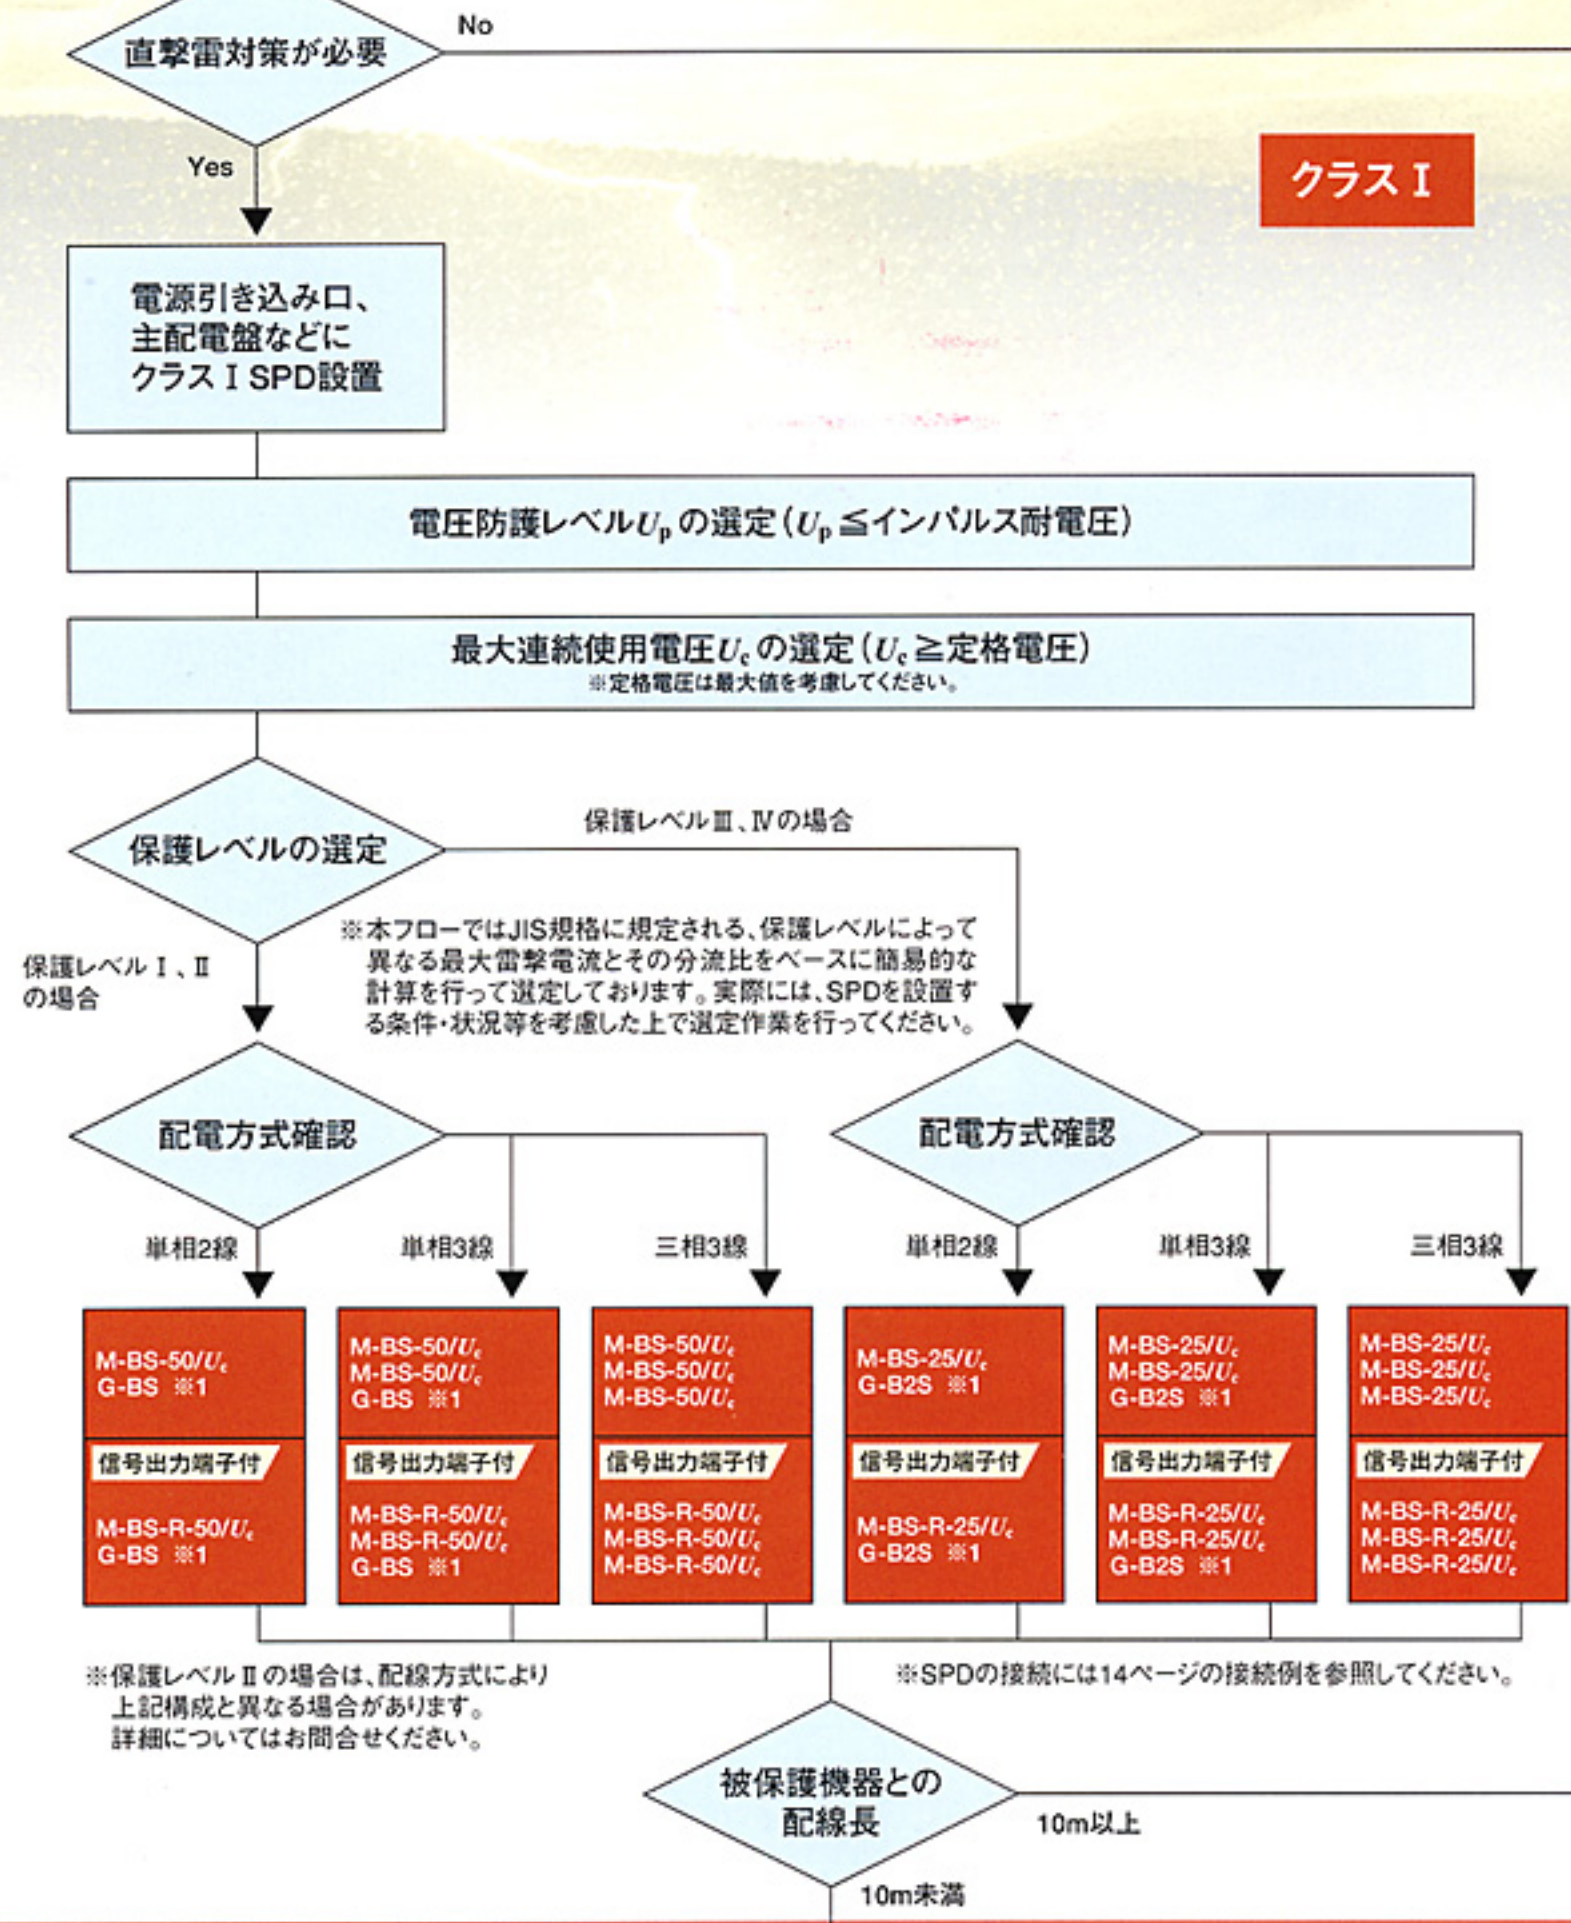

選定完了

※1. SPDの取付が漏電遮断機の二次側である場合、G-BS (B2S)は使用せず、M-BS-(R-) 50 (25) / U_c を使用してください。
 ※2. SPDの取付が漏電遮断機の二次側である場合、M-C-(R-) 40/ U_c を、単相2線の場合は2個、単相3線の場合は3個使用してください。